




- 3-х ступенчатое изменение мощности
- Плавное регулирование температуры теплоносителя термостатом в диапазоне 30-85°C
- Двойная защита от перегрева
- ТЭНы из нержавеющей стали
- Световая индикация режимов работы
- Гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети  $\pm 10\%$  от номинального значения
- Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха в помещении
- Возможность использования прибора в системе "теплый пол"
- Узел нагрева в теплоизоляции
- КПД прибора более 93%
- Гарантийный срок от производителя 24 месяца

# Электроотопительные котлы WARMOS 5 - 60

Марка	Мощность, кВт	Рабочее напряжение, В, ±10%	Отпливаемая площадь (м <sup>2</sup> ), при высоте потолка 2,7м	Рабочее давление, МПа	Давление опрессовки котла (за водоскоп), МПа	Рабочий датчик температуры		Аварийный датчик температуры		Мощность ступени, кВт			Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Диаметр патрубков, G
						Тип	Диапазон регулировки t°C	Тип	t°C	1	2	3			
WARMOS 5	5,1	220	50	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	1,7	1,7	1,7	590x310x160	17	1 1/4
WARMOS 7,5	7,5	220/380	75							2,5	2,5	2,5	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 9,45	9,45	380	95	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	3,15	3,15	3,15	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 12	12	380	120							4	4	4	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 15	15	380	150	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	5	5	5	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 18	18	380	180							6	6	6	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 24	24	380	240	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	8	8	8	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 30	30	380	300							10	10	10	635x380x245	27	1 1/4
WARMOS 36	36	380	360	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	18	18	18	620x450x300	41	1 1/4
WARMOS 42	42	380	420							24	18	18	620x450x300	41	1 1/4
WARMOS 48	48	380	480	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	24	24	24	620x450x300	41	1 1/4
WARMOS 54	54	380	540							30	24	24	620x450x300	41	1 1/4
WARMOS 60	60	380	600	0,3	0,5	Термостат	30 - 85	TM108	92±3	30	30	30	620x450x300	41	1 1/4
										30	30	30	620x450x300	41	1 1/4

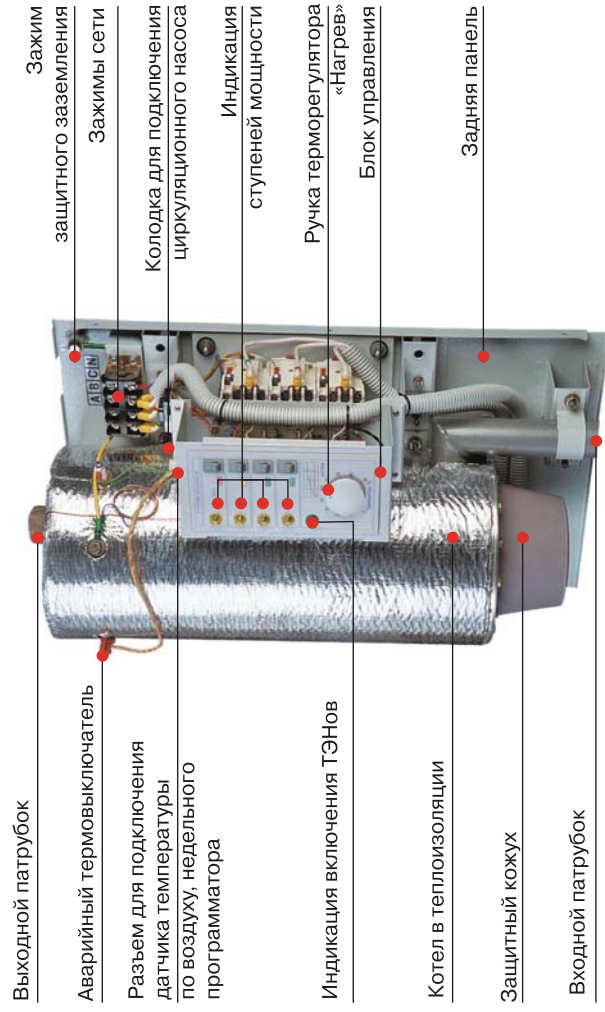

По вопросам приобретения обращаться:



Электроотопительные приборы «WARMOS» имеют Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.В01861, выданный Органом по сертификации электрооборудования Нижегородского ЦСМис 28.02.03 г.



ЗАО «Компания ЭВАН»  
603024, Российская Федерация, Нижний Новгород, пл. Сенная, 7  
тел./факс (8312) 195 706, 195 708, 195 709; www.evan.ru; evan@nts.ru